


Szene 1.3 – „Löscharbeiten“ Die Besetzung mit Positionen an der Kübelspritze

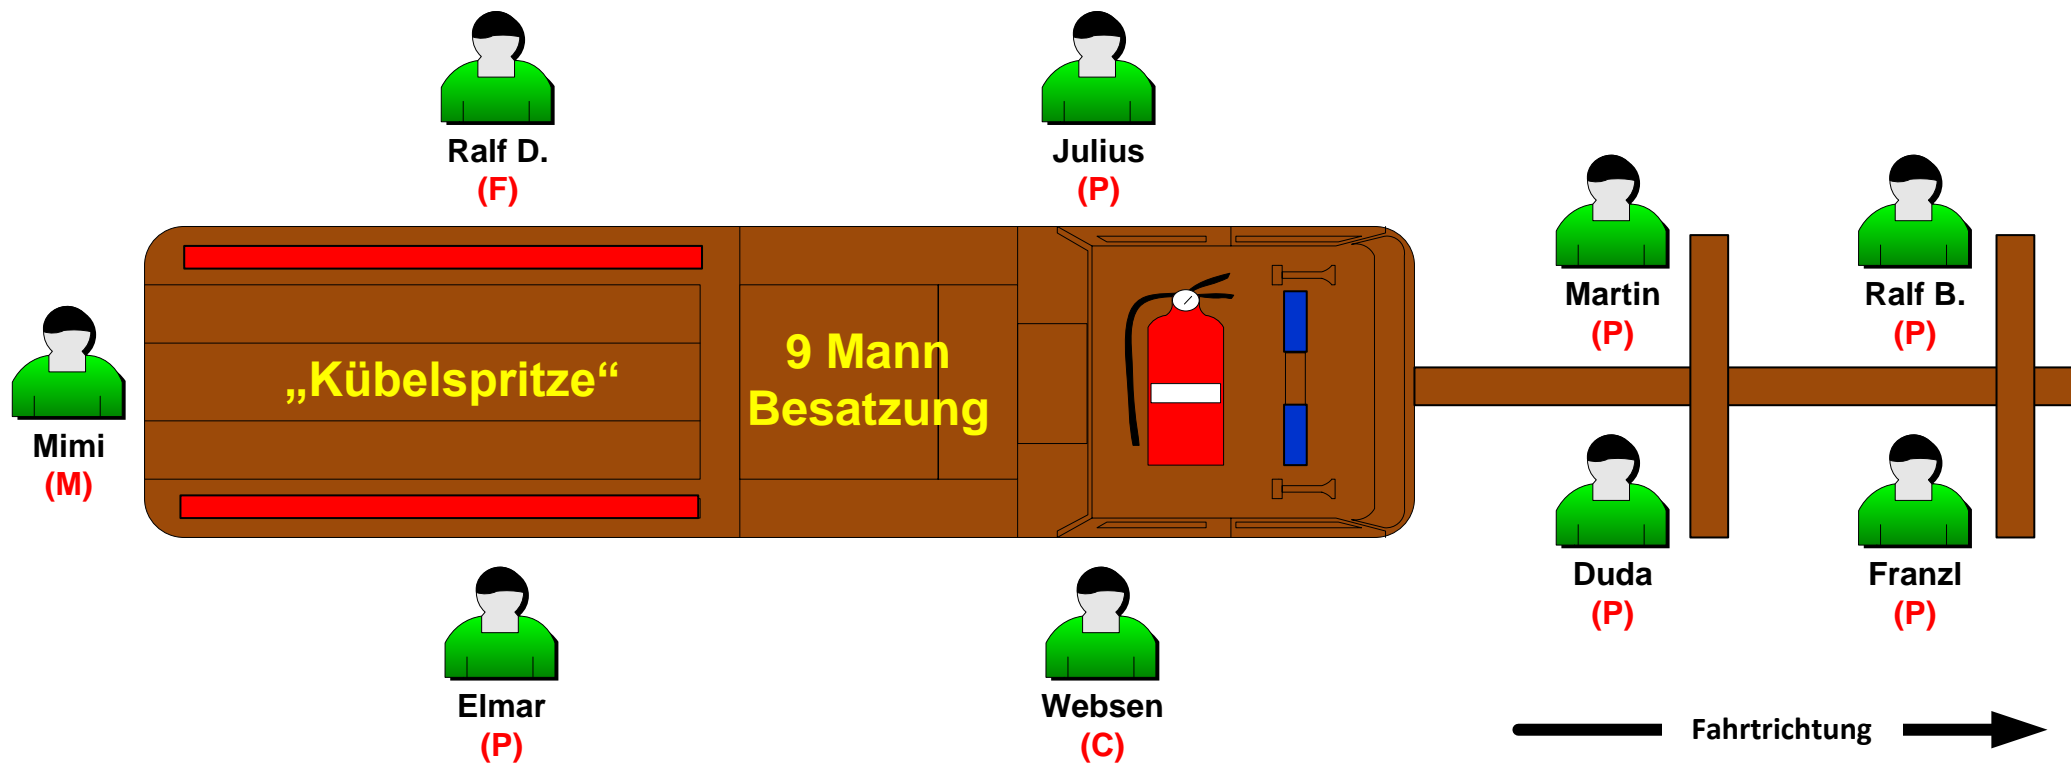

Platzeinteilung an der Spritze kann variieren.
Hier nur zur Darstellung der Plätze bzw. Positionen.

Zur Brandbekämpfung werden 6 Mann pumpen (P), 2 Mann spritzen [1 x Festes Strahlrohr (F) / 1 x C-Schlauch (C)] und 1 Mann fungiert als Maschinist (M).